

SARL GALVA TECH 83210 La Farlède	<b>INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	Septembre 20
	<b>DOSSIER D'ENREGISTREMENT rubrique 2565 PIECE JOINTE n° 22</b>	Page 1 sur 2

### **1. Caractérisation du risque incendie sur le site**

Comme présenté dans l'annexe de la pièce 18 (Détermination du Classement ICPE – Annexe 1 : Quantités maximales, classification CLP et autres données relatives aux substances, mélanges et déchets employés sur le site de SARL GALVA TECH en vue de la détermination de son classement ICPE et de son statut SEVESO), les produits présents sur le site sont principalement des produits liquides.

Les produits solides présents (2,55% de la quantité totale de produits présents sur le site) ne présentent pas de caractère combustible.

Ainsi les seuls matériaux combustibles sont les plastiques des cuves et canalisations qui véhiculent des produits en base aqueuse ainsi que quelques emballages en faible quantité (10 - 15 kg maximum).

La faible quantité de ses matériaux combustibles n'est pas suffisante pour générer un départ de feu important sur le site

**Ainsi le risque incendie sur le site est extrêmement réduit.**


### **2. Justificatif des propriétés de résistance au feu**

Une étude est en cours afin de justifier de la résistance au feu des matériaux mis en œuvre lors de la construction du bâtiment. A l'issue de cette étude, l'exploitant disposera d'un justificatif relatif au caractère REI120 des parois, ou mettra en œuvre des travaux de mise en conformité lui permettant d'atteindre ce caractère.

### **3. Justification des moyens de protection en eau externe**

Afin d'assurer les besoins en eau d'extinction incendie, le site dispose de deux poteaux incendie dans un rayon de 200 m autour du site : l'un situé sur la voie d'accès menant au site à 80 m du local (borne 165), l'autre situé chemin de la fontaine des Fabres à 57 m de l'autre côté de la déchetterie (borne 183) (*voir la localisation des poteaux incendie ci-après*).

SARL GALVA TECH 83210 La Farlède	<b>INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	Septembre 20
	<b>DOSSIER D'ENREGISTREMENT rubrique 2565 PIECE JOINTE n° 22</b>	Page 2 sur 2

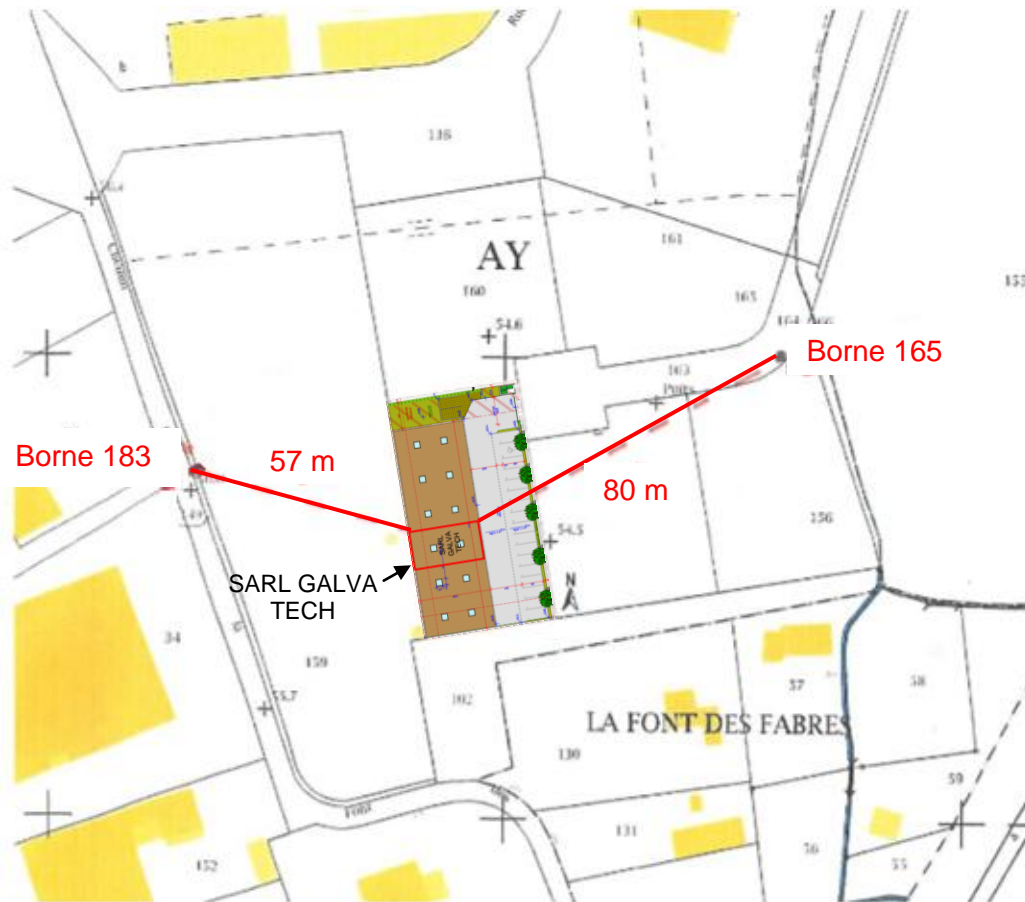

Les caractéristiques de ses deux poteaux incendie sont repris dans le tableau ci-dessous et en annexe 1 de la présente pièce.

N° du poteau	Débit à 1 bar	Pression à 60 m <sup>3</sup> /h	Pression statique
165	>120	9	10
183	60	6,2	8,9

<b>SARL GALVA TECH</b> 83210 La Farède	<b><i>INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</i></b>	octobre 20
	<b>DOSSIER D'ENREGISTREMENT rubrique 2565 PIECE JOINTE n° 22</b>	Annexe

## **Annexe 1 : Caractéristiques des poteaux incendie**



