



Ministère de l'Énergie, de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire

ATLAS DES ZONES INONDABLES

Commune : CABASSE


DECEMBRE 2008

Echelle : 1/ 25000

Source : IPSEAU
SCAN25@IGN2007



COURS D'EAU : Le Caramy - L'Issole

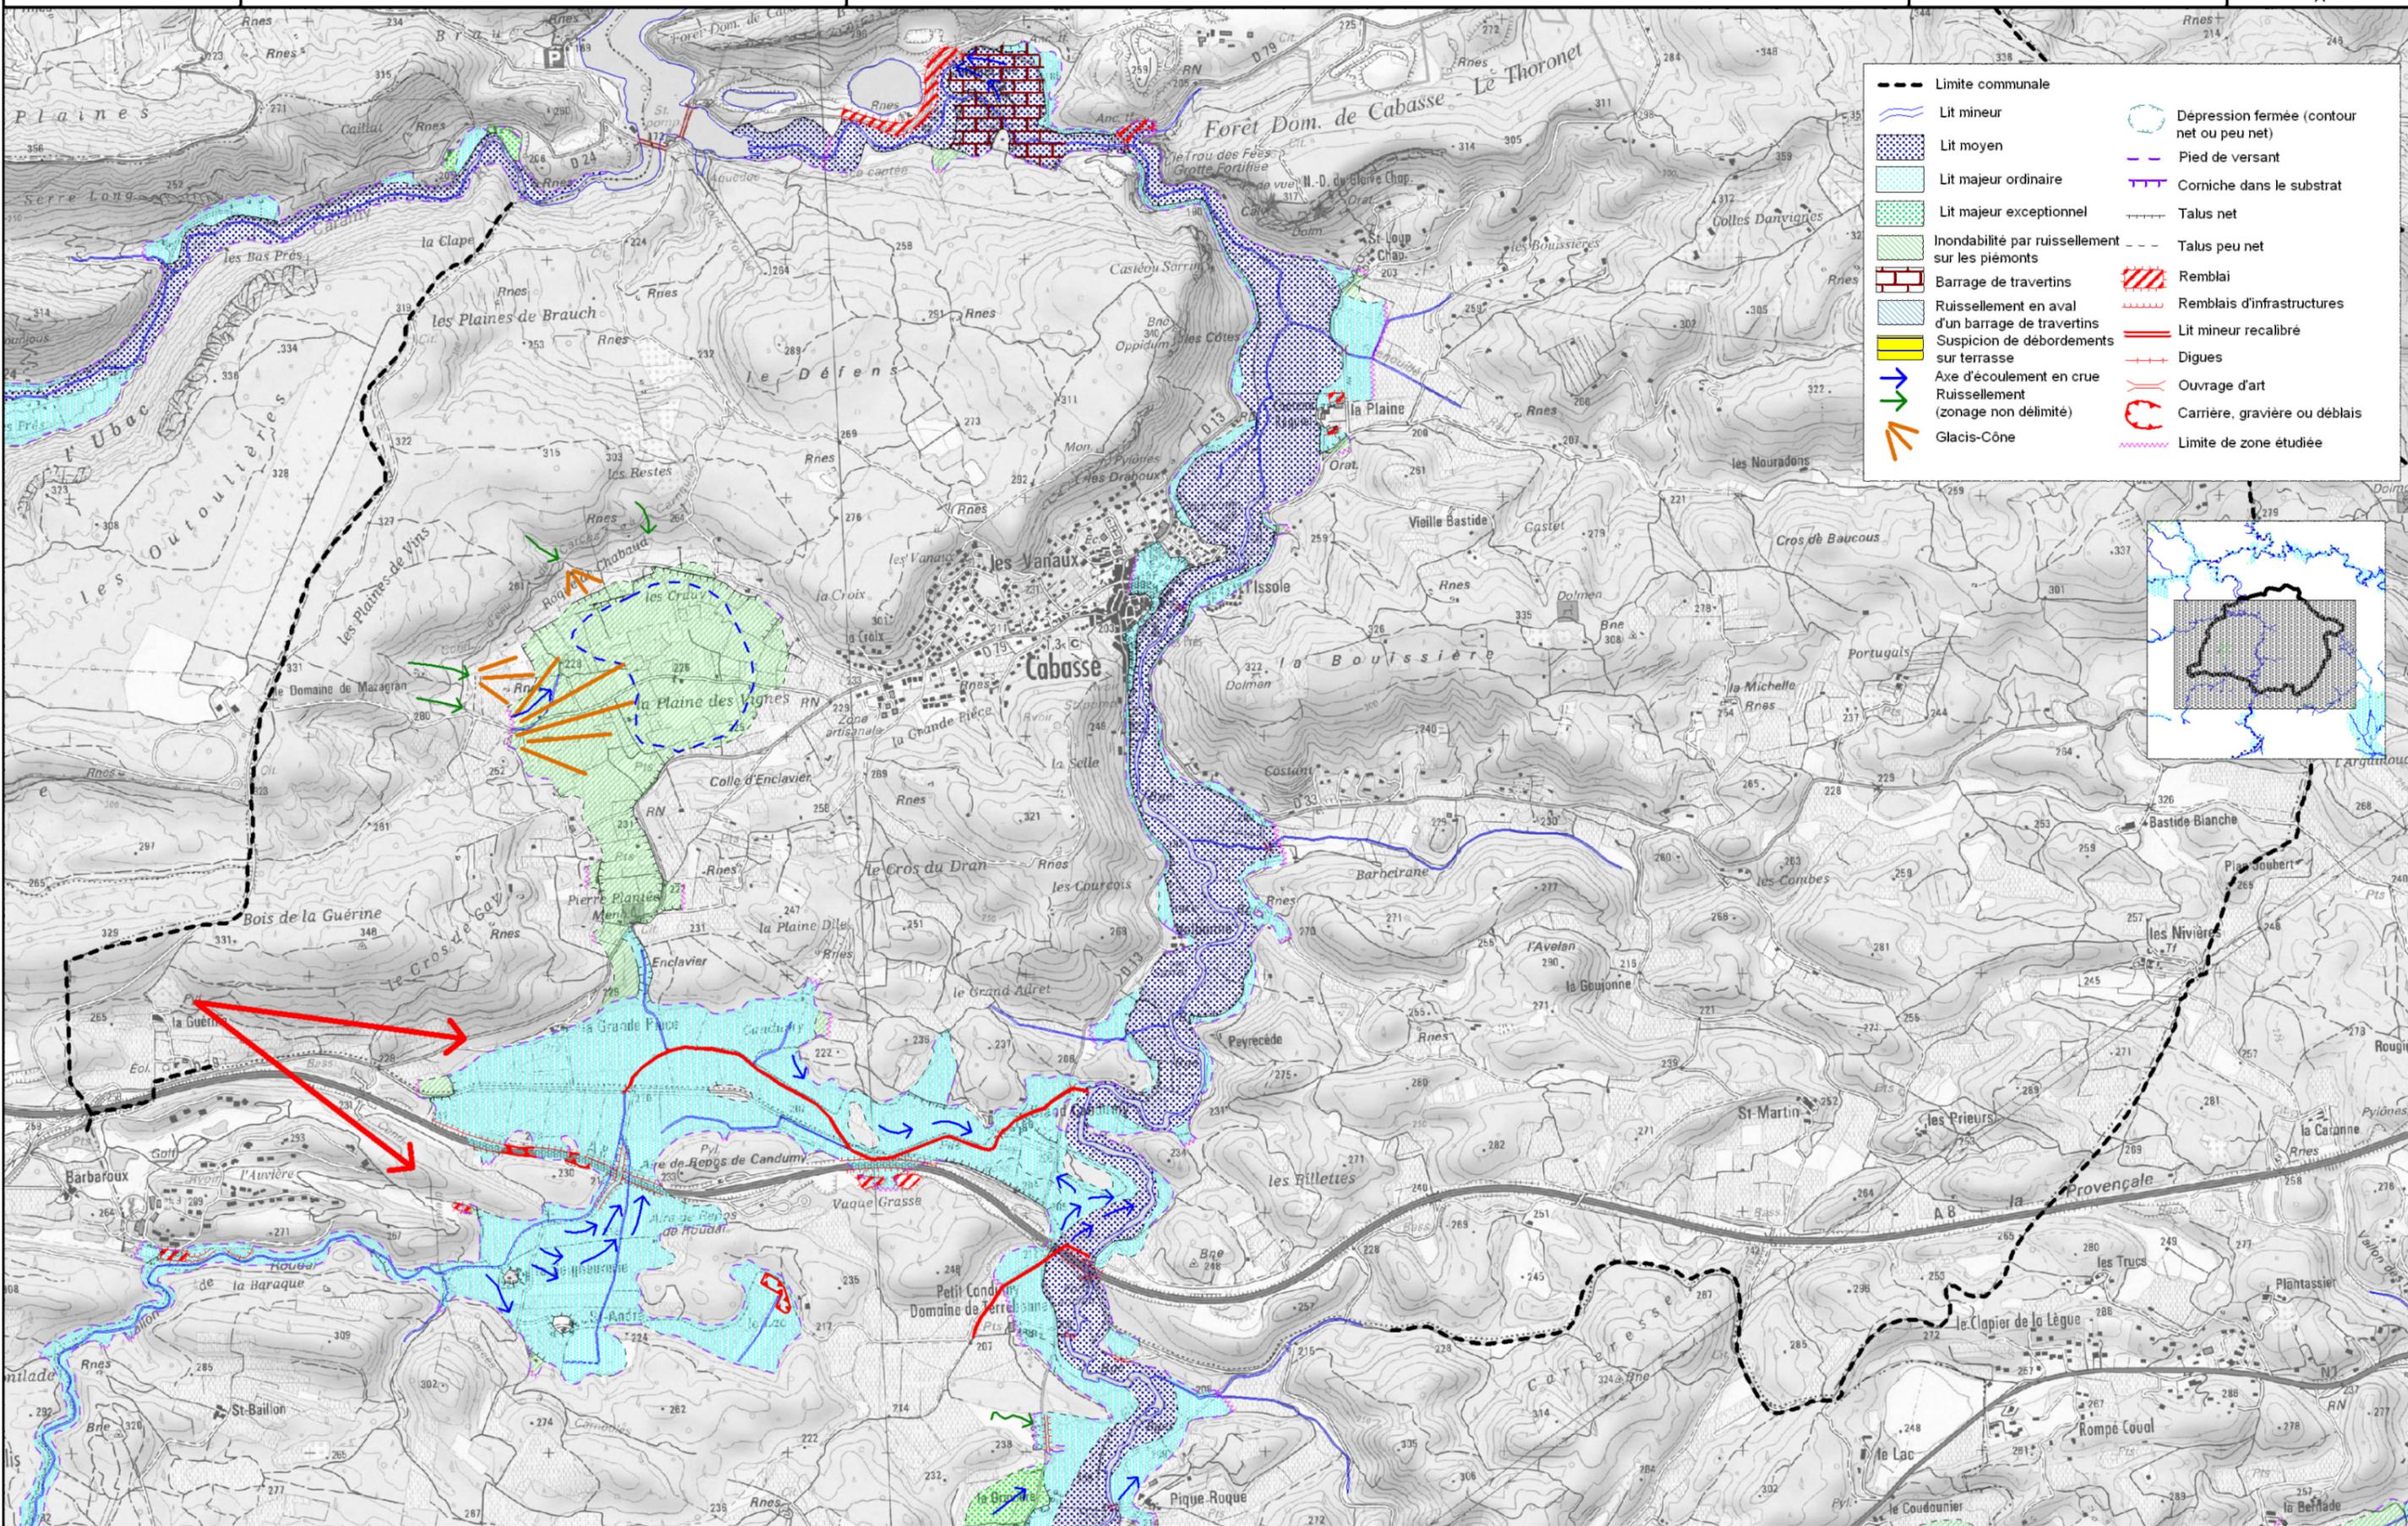

- Limite communale
- ~ Lit mineur
- ▨ Lit moyen
- ▧ Lit majeur ordinaire
- ▩ Lit majeur exceptionnel
- ▨ Inondabilité par ruissellement sur les piémonts
- ▨ Barrage de travertins
- ▨ Ruissellement en aval d'un barrage de travertins
- ▨ Suspicion de débordements sur terrasse
- Axe d'écoulement en crue
- Ruissellement (zonage non délimité)
- Glacis-Cône
- Dépression fermée (contour net ou peu net)
- Pied de versant
- Corniche dans le substrat
- Talus net
- Talus peu net
- ▨ Remblai
- ▨ Remblais d'infrastructures
- ▨ Lit mineur recalibré
- ▨ Digos
- ▨ Ouvrage d'art
- ▨ Carrière, gravière ou déblais
- Limite de zone étudiée

