



ATLAS DES ZONES INONDABLES

Commune : FLAYOSC



DECEMBRE 2008

Echelle : 1/ 25000

Source : IPSEAU
SCAN25©IGN2007



COURS D'EAU : Florièye - Vallon du Figueiret -

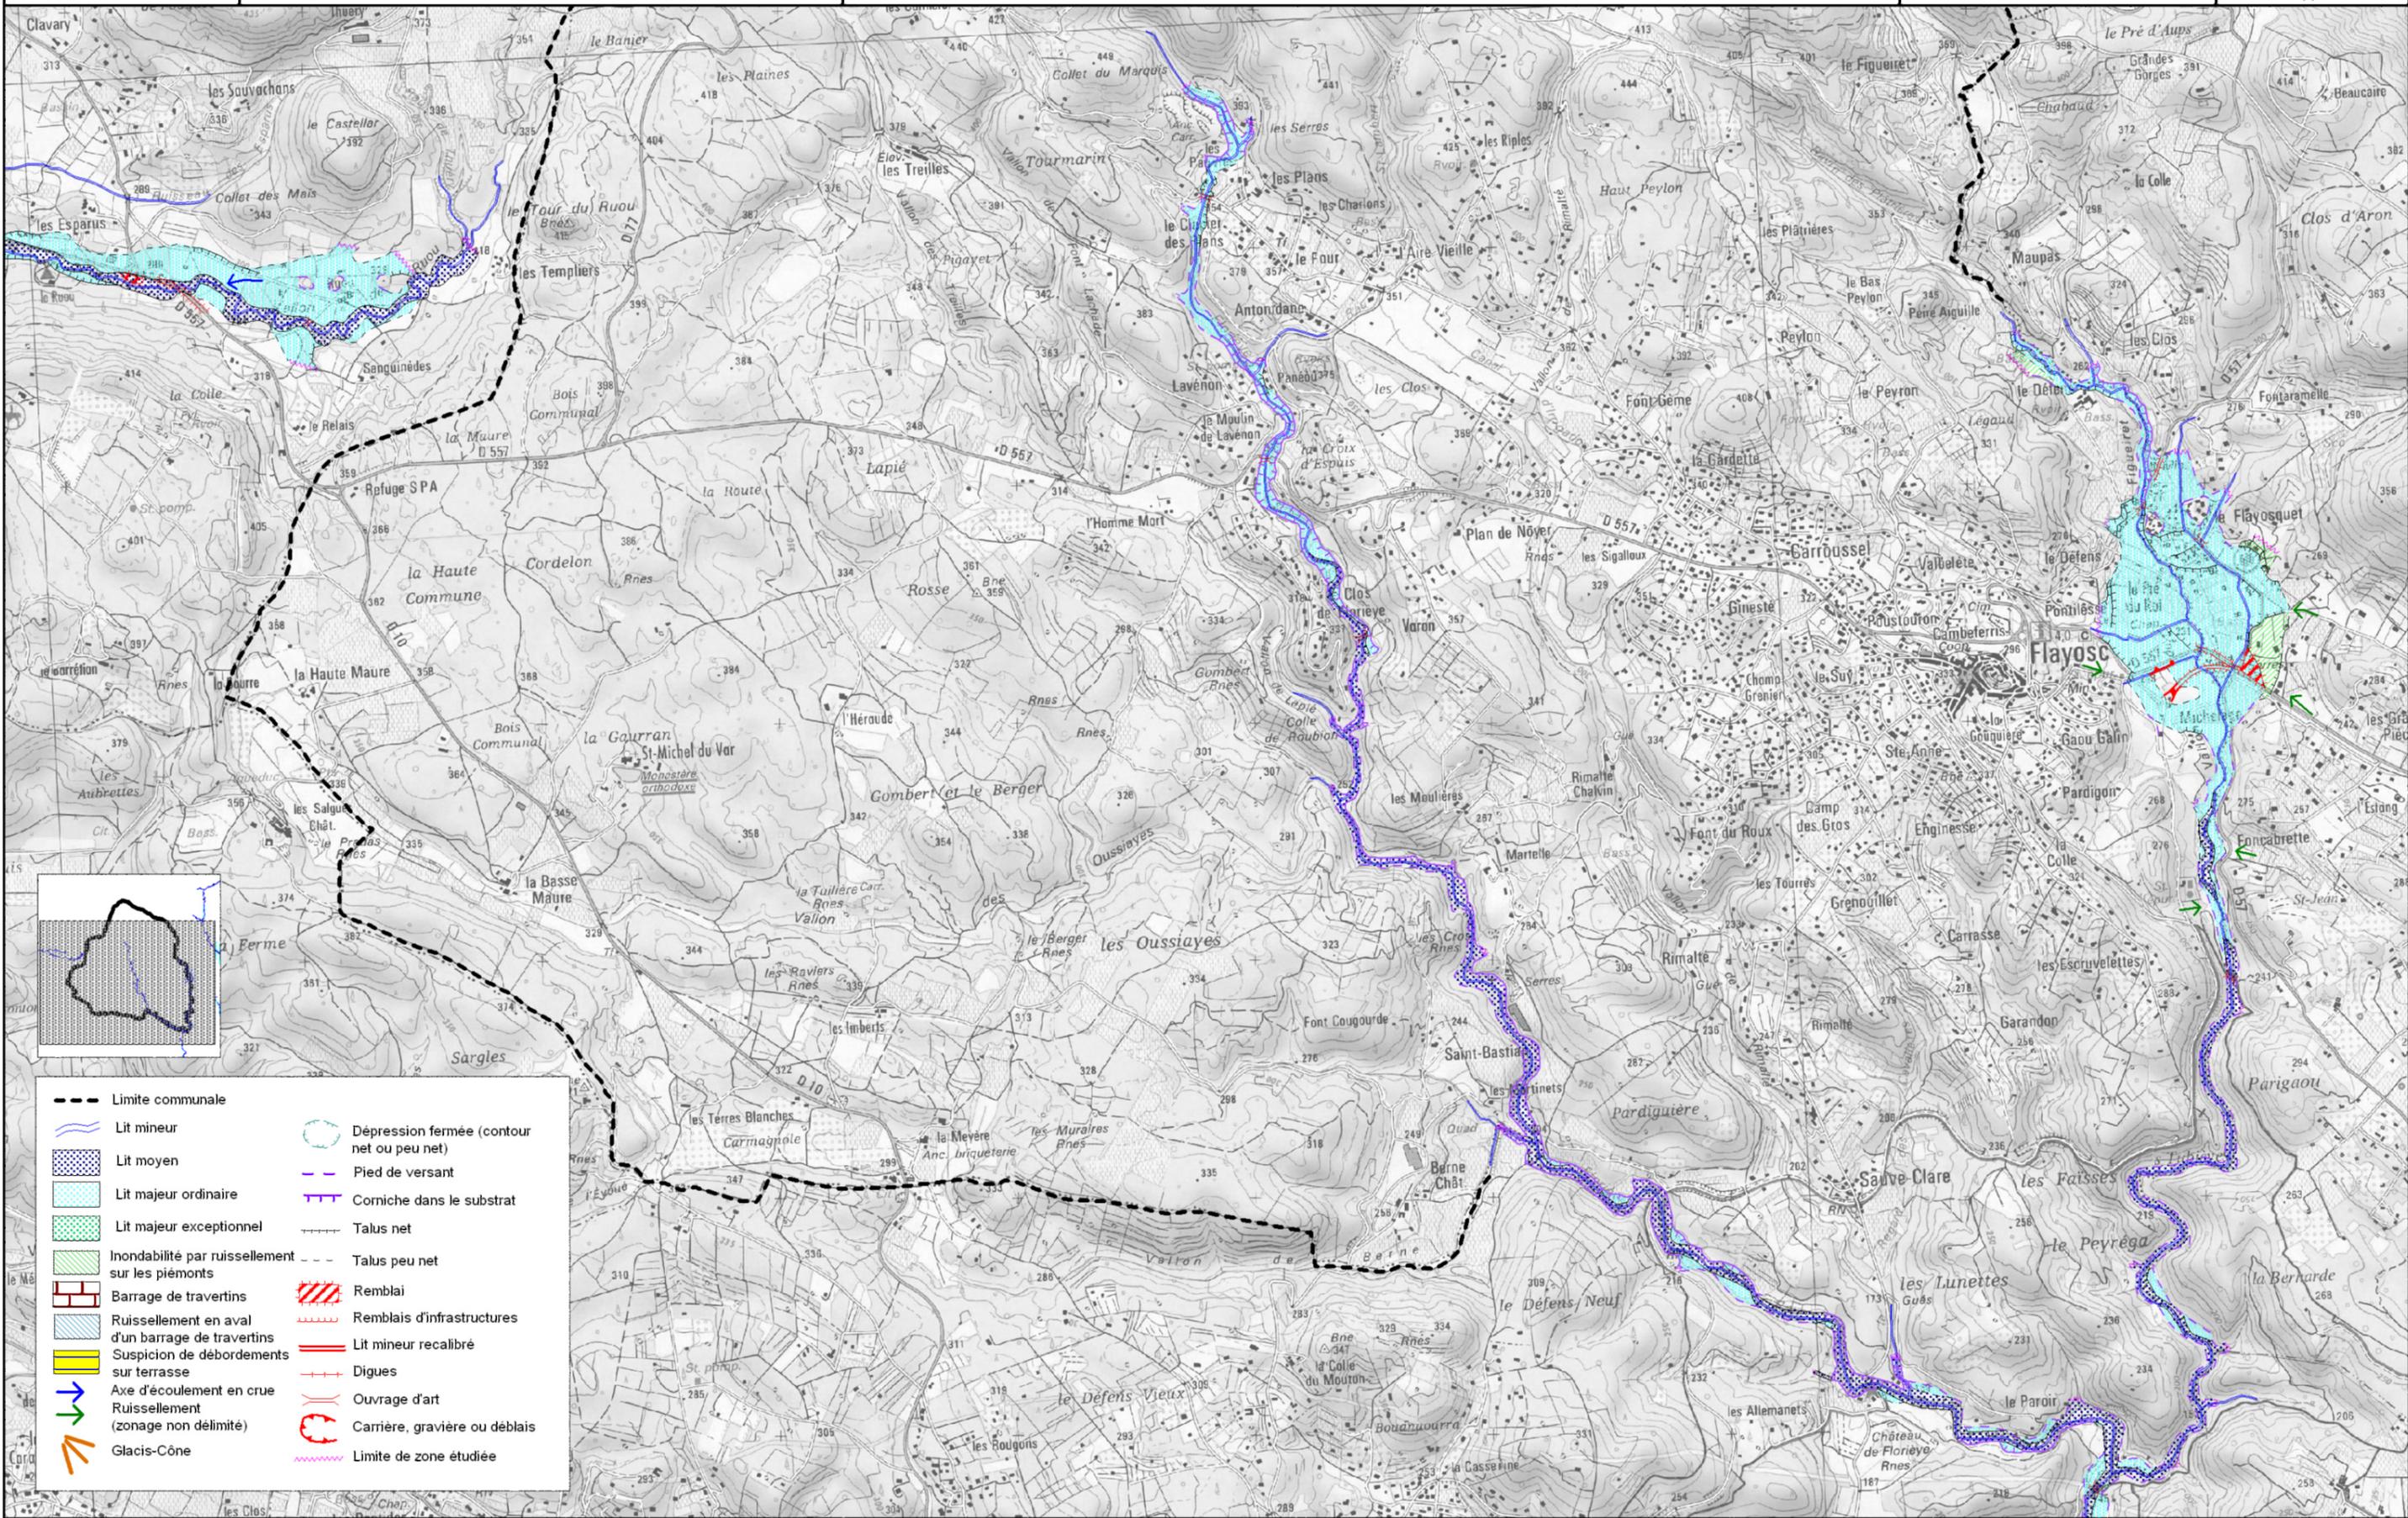

- Limite communale
- Lit mineur
- Lit moyen
- Lit majeur ordinaire
- Lit majeur exceptionnel
- Inondabilité par ruissellement sur les piémonts
- Barrage de travertins
- Ruissellement en aval d'un barrage de travertins
- Suspicion de débordements sur terrasse
- Axe d'écoulement en crue
- Ruissellement (zonage non délimité)
- Glacis-Cône
- Dépression fermée (contour net ou peu net)
- Pied de versant
- Corniche dans le substrat
- Talus net
- Talus peu net
- Remblai
- Remblais d'infrastructures
- Lit mineur recalibré
- Dignes
- Ouvrage d'art
- Carrière, gravière ou déblais
- Limite de zone étudiée