Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU VAR

**Direction
départementale
des territoires
et de la mer
du Var**

Service Agriculture Forêt

Arrêté préfectoral portant agrément du schéma de gestion des obligations légales de débroussaillement des ouvrages RTE dans le département du Var

Le préfet du Var
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le Code Forestier, et notamment ses articles L.131-6, L.131-10, L.131-12 à L.131-16, L.133-1, L.134-5 à L.134-18, L.135-1, L.135-2 et R.131-13 à R.131-16, R.134-4 à R.134-6,

VU les décrets du 9 décembre 1925 et du 11 octobre 1951 classant les forêts de toutes les communes du département du Var, comme particulièrement exposées aux incendies,

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var, et notamment son article 5

VU l'étude réalisée par RTE au titre de l'article L. 134-13 du code forestier et validé par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendies de forêt, lande, maquis et garrigue, lors de la séance du 19 juin 2020,

CONSIDÉRANT que les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues du département du Var sont particulièrement exposés au risque d'incendie de forêt ; qu'il convient, en conséquence, de définir des obligations légales de débroussaillement pour assurer la protection des personnes et des biens et limiter les risques d'éclosion et la propagation des incendies, notamment le long des infrastructures linéaires ;

CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L. 134-13 du Code forestier, il est pertinent de moduler la largeur de ce débroussaillement en fonction de la sensibilité au risque feu de forêt dans le cadre d'un schéma général de débroussaillement de l'infrastructure ;

SUR PROPOSITION de M. le Directeur départemental des territoires et de la mer,

ARRÊTE :

Article 1 : Le schéma de gestion des obligations légales de débroussaillement des ouvrages RTE dans le département du Var, présenté par la société du réseau de transport de l'électricité (RTE), et dont les modalités figurent en annexes (Annexe 1 AP OLD RTE.pdf, carte A4) du présent arrêté, est agréé.

Article 2 : Par dérogation aux dispositions générales de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 susvisé, ce schéma de débroussaillement fixe les obligations légales et les modalités de débroussaillement s'appliquant le long des infrastructures linéaires concernées.

Article 3 : La société RTE procède à ses frais au traitement de la végétation conformément aux conclusions de l'étude des enjeux exposés à l'aléa feux de forêt, à savoir : 5 427 hectares d'emprises de lignes HT à débroussailler, 1 189 pylônes classés par l'étude en risques forts et très forts représentant un débroussaillement global de 40,80 ha, soit un débroussaillement de 8 mètres de rayon sous les pylônes de 63 KV, de 11 mètres de rayon sous les pylônes de 225 KV, de 16 mètres de rayon sous les pylônes de 400 KV

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture du Var, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, le Commandant du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur de l'Agence Interdépartementale Var Alpes-Maritimes de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Toulon, le 28 juillet 2020

Le préfet,

Jean-Luc VIDELAINE

Obligations Légales de Débroussaillement - RTE

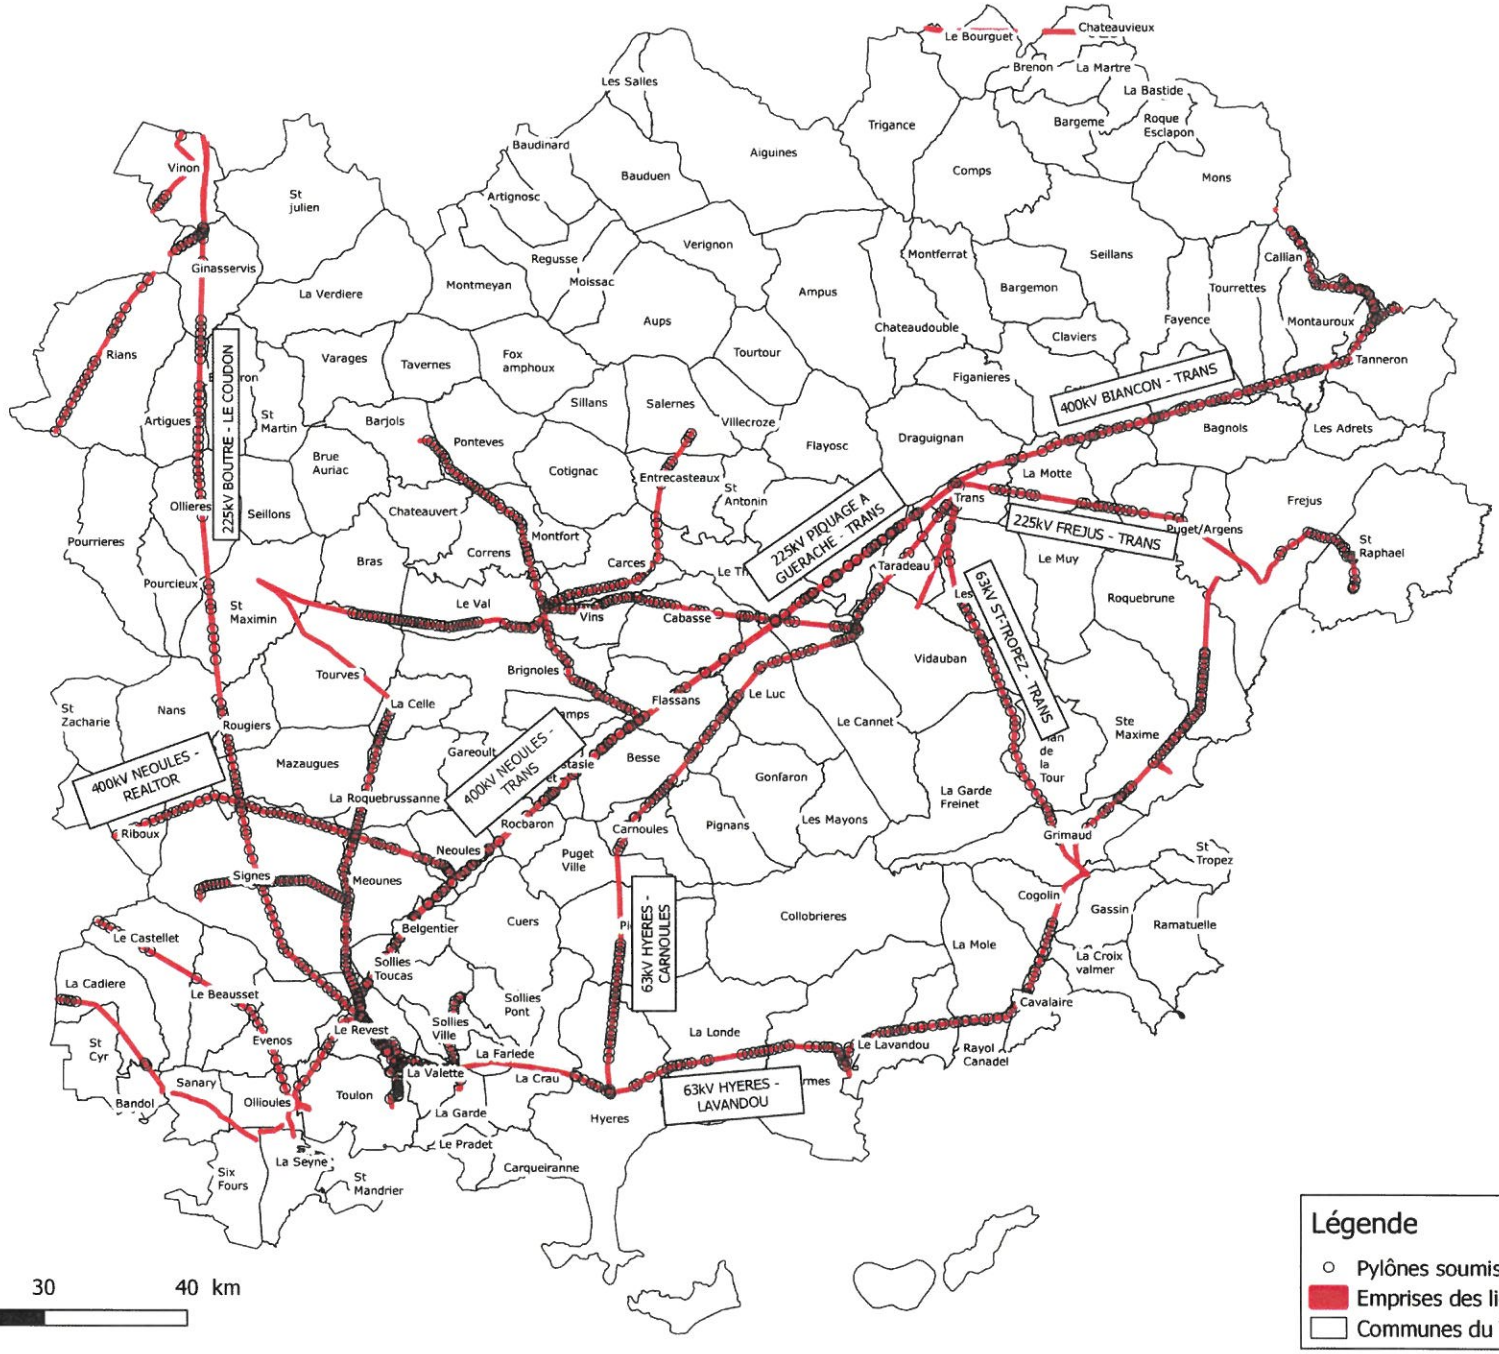

Réalisation : DDTM83/SAF/BFDFCI - Juin 2020
Fond de carte : IGN - BDCARTO
Echelle :

0 10 20 30 40 km

Légende

- Pylônes soumis à OLD
- Emprises des lignes à débroussailler
- Communes du Var

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU VAR
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Ligne	Surface des emprises AT 2001 (ha)	Longueur de l'ouvrage (km)	nombre de pylônes concernés	Surface OLD Pylônes (ha)	surface par pylône (m²)
LIT 63kV NO 1 BARJOLS - VINS	85,3	68,6	41	0,82	200
LIT 63kV NO 1 BRUNET-COUDON (LE)	20,5	17,3	10	0,2	200
LIT 63kV NO 1 CABASSE - ENTRAIGUES	95,4	64,1	24	0,48	200
LIT 63kV NO 1 CABASSE-VINS	42,0	32,6	24	0,48	200
LIT 63kV NO 1 CARNOULES-ENTRAIGUES	126,3	95,6	45	0,9	200
LIT 63kV NO 1 CARNOULES-HYERES	105,1	77,5	30	0,6	200
LIT 63kV NO 1 CAVALAIRE-LAVANDOU (LE)	141,8	67,0	34	0,68	200
LIT 63kV NO 1 CAVALAIRE-ST-TROPEZ	85,9	44,6	14	0,28	200
LIT 63kV NO 1 CIOTAT (LA) - SSCYR / CIOTA P.ARA 1	15,8	13,4	5	0,1	200
LIT 63kV NO 1 COUDON (LE)-HYERES	91,3	66,3	24	0,48	200
LIT 63kV NO 1 COUDON (LE)-RODE (LA)	0,3	0,2	1	0,02	200
LIT 63kV NO 1 COUDON (LE)-SIGNES	167,7	107,9	79	1,58	200
LIT 63kV NO 1 ENTRAIGUES - TRANS	63,0	52,9	22	0,44	200
LIT 63kV NO 1 ESCARELLE (L)-SIGNES	102,0	61,1	37	0,74	200
LIT 63kV NO 1 ESCARELLE (L)-ST-MAXIMIN	75,3	55,2	1	0,02	200
LIT 63kV NO 1 HYERES - LAVANDOU (LE)	101,9	77,9	33	0,66	200
LIT 63kV NO 1 PONT-D ARAN-SSCYR / CIOTA P.ARA 1	45,6	28,8	2	0,04	200
LIT 63kV NO 1 PUGET-STE-MAXIME	92,3	64,6	29	0,58	200
LIT 63kV NO 1 SALERNES-VINS	116,5	78,8	36	0,72	200
LIT 63kV NO 1 SIAGNE (LA)-ST-CASSIEN	0,8	0,9	27	0,54	200
LIT 63kV NO 1 STE-MAXIME-ST-TROPEZ	1,4	1,2	13	0,26	200
LIT 63kV NO 1 ST-MAXIMIN-VAL (LE)	93,8	73,7	31	0,62	200
LIT 63kV NO 1 ST-TROPEZ-TRANS	211,7	125,5	40	0,8	200
LIT 63kV NO 1 TRANS-VIDAUBAN	46,3	38,9	5	0,1	200
LIT 63kV NO 1 VAL (LE)-VINS	24,7	16,5	8	0,16	200
LIT 63kV NO 2 BRUNET - COUDON (LE)	20,5	17,3	11	0,22	200
LIT 63kV NO 2 COUDON (LE)-HYERES	1,4	1,3	1	0,02	200
LIT 63kV NO 2 COUDON (LE)-SOLLI / COUDO GARD7 2	23,4	16,2	9	0,18	200
LIT 63kV NO 2 FREJUS - ST-RAPHAEL	1,7	1,3	23	0,46	200
LIT 63kV NO 2 GARDE (LA)-SOLLI / COUDO GARD7 2	13,8	7,9	3	0,06	200
LIT 63kV NO 2 SOLLIES-SOLLI / COUDO GARD7 2	34,5	26,6	21	0,42	200
LIT 225kV NO 1 BIANCON-MOUGINS	24,1	12,3	7	0,28	400
LIT 225kV NO 1 BIANCON-PLAN-DE-GRASSE	2,0	1,4	1	0,04	400
LIT 225kV NO 1 BOUTRE-COUDON (LE)	577,4	264,9	88	3,52	400
LIT 225kV NO 1 COUDON (LE) - NEOULES	139,0	69,2	30	1,2	400
LIT 225kV NO 1 COUDON (LE)-ESCAILLON (L)	125,7	55,9	17	0,68	400
LIT 225kV NO 1 COUDON (LE)-GARDE (LA)	42,2	25,6	14	0,56	400
LIT 225kV NO 1 ENCO-DE-BOTTE-ESCAILLON (L)	8,1	4,2	22	0,88	400
LIT 225kV NO 1 ESCAILLON (L) - NEOULES	141,9	55,2	21	0,84	400
LIT 225kV NO 1 FREJUS-TRANS	149,6	96,7	22	0,88	400
LIT 225kV NO 1 LINGOSTIERE-ROUMOULES	126,8	53,1	4	0,16	400
LIT 225kV NO 1 NEOULES-VINS	236,2	117,7	48	1,92	400
LIT 225kV NO 1 TRANS - PIQUAGE A GUERACHE (LA)	206,8	116,0	25	1	400
LIT 225kV NO 2 COUDON (LE)-NEOULES	16,1	7,4	1	0,04	400
LIT 400kV NO 1 BIANCON - TRANS	384,1	137,2	53	4,24	800
LIT 400kV NO 1 BROC-CARROS (LE) - BIANCON	76,7	23,6	9	0,72	800
LIT 400kV NO 1 NEOULES - REALTOR	290,5	111,3	50	4	800
LIT 400kV NO 1 NEOULES - TRANS	611,2	199,9	53	4,24	800
LIT 400kV NO 2 NEOULES-REALTOR	5,0	3,0	3	0,24	800
LIT 63kV NO 1 CADARACHE - VINON	31,7	20,0	4	0,08	200
LIT 63kV NO 1 SAINTE-TULLE 1-VINON	19,1	14,4	1	0,02	200
LIT 225kV NO 1 BOUTRE - FAVARY	136,2	75,7	26	1,04	400
LIT 400kV NO 1 BOUTRE - PRIONNET	28,9	10,7	7	0,56	800
TOTAL	**5427,3**	**2876,8**	**1189**	**40,8**	